

DOCUMENTO PARA OTORGAMIENTO DE VISTO BUENO

006-INP-2019

VISTO BUENO

Tegucigalpa M.D.C.

A: JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA – GERENTE ADMINISTRATIVO  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DE: RAMON ANTONIO RAMIREZ- CPC 0138

FECHA: 08 de julio de 2019

En respuesta a su solicitud del 02 de julio de 2019, otorgo el Visto Bueno al siguiente documento:

- *Formulario F-I-008-005-INP-UE044-2019 Solicitud de autorización de compra por fuera del catálogo electrónico de Compra de 4 UPS de 2200 VA para servidor. Conteniendo 14 folios desglosados de la siguiente forma:*
  1. *Propuesta de lista de verificación catálogo electrónico.*
  2. *Formulario F-I-008-005-INP-UE044-2019 solicitud de autorización de compra por fuera de catálogo electrónico.*
  3. *Declaración Jurada de verificación de productos no disponibles en Catálogo electrónico firmada por el Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza Gerente Administrativo del I.N.P.*
  4. *Dictamen Técnico y justificación del equipo que se requiere firmado por Jackeline Abadie Departamento de Infotecnología INP.*
  5. *Memorándum No.ADQ-INP-121-2019 sobre la solicitud de una Opinión Técnica donde justifique la necesidad de adquirir dicho equipo.*
  6. *Cotización de IT Group del 13/06/2019 por la cantidad de L 82,777.00.*
  7. *Cotización de Inversiones Generales Cedeño del 13/06/2019 por la cantidad de L 114,995.40.*
  8. *Oficio No.720-CPISB-2019 donde el Director Centro Penitenciario de Ilama solicita la compra de dicho equipo.*
  9. *Informe Director Centro Penitenciario de Ilama.*

Haciendo constar que la documentación de soporte que he tenido a la vista se ajusta al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública.

Este Visto Bueno no exime de ningún tipo de responsabilidad a los funcionarios y empleados que participaron en la elaboración y aprobación del documento al que se le otorga.

Por favor no dude en contactarme si tiene preguntas al respecto.

Sinceramente,

Firma:

Nombre: RAMON ANTONIO RAMIREZ

Número: CPC 0138



**PROPUESTA DE LISTA DE VERIFICACIÓN  
Catálogo Electrónico**

Institución: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP)  
Gerencia Administrativa: 001 Gerencia Central  
Fecha de verificación: 08 de julio del 2019


Con el fin de garantizar que el Catálogo Electrónico y Compras Conjuntas este conforme al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública del Estado, se deben verificar y conocer los siguientes aspectos:

Nº	Aspectos que deben estar conforme al marco regulatorio y normativo	Conforme	No Conforme	Comentario u Observación de la No Conformidad
1	Formulario F-I-008, Autorización de Compra Por Fuera Catalogo Electrónico.	√		F-I-008-005-INP-UE044-2019
	Acompañado de la Declaración Jurada	√		
	Justificación de que existe una necesidad en la institución fundamentada.	√		Dictamen Técnico
	<b>Método de verificación</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Circular de Habilitación por catálogo electrónico y sus anexos.</li> <li>• Anexos de la circular de Habilitación.</li> </ul>			
2	<b>Remisión de Quejas A la ONCAE</b>			
	• Formulario F-I-006-"Quejas Reclamamos"			
	• Acompañado de Oficio Dirigido a la Dirección de ONCAE			
	• Orden de Compra Generada mediante Catalogo Electrónico con evidencia de recibido por el proveedor.			
	• Fo1, o documento equivalente con acuse de recibido.			
	• Existe respaldo de que no cumplió el proveedor.			
	• La queja deberá ser remitida a la ONCAE a más tardar 30 días calendarios después de recibida por el proveedor.			
	• La queja por productos dañados deberá ser remitida a la ONCAE a más tardar 90 días calendarios después de recibida por el proveedor.			

Comentarios u observaciones generales del Comprador Publico Certificado (CPC):  
Compra de 4 UPS de 2200 VA para servidor.

Nombre del CPC: RAMÓN ANTONIO RAMÍREZ

Firma del CPC:



Número del CPC: 0138

**Formulario F-I-008**  
**Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico**  
**Formulario F-I-008-005-INP-UE044-2019**

1. Datos de la Institución	
Nombre de la Institución:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Unidad de Compra que solicita el producto:	44
Dirección:	COLONIA SAN CARLOS, AV. SAN CARLOS, EDIFICIO MUÑOZ
Teléfono:	2236-6434, 2236-8007
Correo Electrónico:	<a href="mailto:direccionnacional@inp.gob.hn">direccionnacional@inp.gob.hn</a>

**Artículo 12.- Compra en el Catálogo Electrónico.** Los entes adquirentes, deben considerar como primera opción de compra, los productos o servicios incluidos en el Catálogo Electrónico. En caso de que en el Catálogo Electrónico, existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirir el bien o servicio que más se asemeje a su requerimiento.

2. Datos de la Compra			
Producto a adquirir:	Cantidad a adquirir	Número de Renglón aprobado en el PACC:	Monto Presupuestado
UPS DE 2200 VA PARA SERVIDOR	4	52029	122,772.00

3. Datos del Producto	
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	UPS DE 720 A 1200 WATS
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	EL UPS QUE SE SOLICITA ES PARA SER UTILIZADO COMO RESPALDO DEL SISTEMA DE CAMARAS DEL CP DE ILAMA, SANTA BARBARA.
Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir: <b>(anexar al presente documento dictamen tecnico del por que el producto no cumple)</b>	SE SOLICITA PARA BRINDAR RESPALDO Y PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DEL CP DE ILAMA, SANTA BARBARA, EN VISTA QUE EL UPS DEJO DE FUNCIONAR SEGÚN INFORME ENVIADO POR EL CENTRO PENAL Y POR LA IMPORTANCIA DE LAS FUNCIONES QUE EL UPS REALIZA COMO SER EL RESPALDO DE LAS 96 CAMARAS.  CARACTERISTICAS DEL EQUIPO SOLICITADO: UPS APS SMART SUA2200/200VA/10 SALIDAS/120V /AVS/ USB/ SERIAL/ SMARTSLOT

**Formulario F-I-008**  
**Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico**  
**Formulario F-I-008-005-INP-UE044-2019**

4. Condiciones mas ventajosas por fuera del Catálogo Electrónico		
Indicar Datos del Proveedor		
Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado (Adjuntar Cotización)	Proveedor	Monto cotizado
	IT GROUP	Lps. 82,777.00
	IGC INVERSIONES GENERALES CEDEÑO	Lps. 114,995.40



  

**5. Visto Bueno por: Comprador Público Certificado (CPC)**

Revisado por:

Nombre: RAMON ANTONIO RAMIREZ

Puesto: ASESOR DE PRESUPUESTO

Firma y Sello  



Fecha \_\_\_\_\_

**6. Solicitado por: Gerente Administrativo o su equivalente.**

Nombre: JOSE GUSTAVO URRUTIA

Puesto: GERENTE ADMINISTRATIVO

Firma y Sello  

Fecha 27/06/2019

**7. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)**

Presenta declaración jurada

Fecha \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_

Analista de Compras Estratégicas (Revisado)

Firma \_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_



**DECLARACION JUARADA DE VERIFICACION DE PRODUCTOS NO DISPONIBLES  
EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EL FORMULARIO F-I-008-005-INP-UE044-2019**

Yo, José Gustavo Urrutia Mendoza, mayor de edad, hondureño, desempeñándome en el puesto de Gerente Administrativo del Instituto Nacional Penitenciario y con Tarjeta de Identidad No. 0701-1954-00033, mediante la presente DECLARACION JURADA, por este acto DECLARO BAJO JURAMENTO: que se ha verificado dentro de Catalogo Electrónico de **REPUESTOS Y ACCESORIOS**, que no existe ningún bien o servicio con características no exactas al solicitado, cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de compra, así mismo declaro que no se encontró el bien o el servicio que más se asemeje al requerimiento, Así mismo declaro que expreso tener conocimiento que todos aquellos procesos de compra de bienes y servicios que, habiendo sido incorporados en el Catalogo Electrónico, se realicen fuera de este, serán nulos.

También declaro que la presentación física de la presente declaración con evidencia y sello de recibido por parte de la ONCAE, representa una no objeción a la solicitud de autorización de compra por fuera del formulario **F-I-008-005-INP-UE044-2019** que acompaña la presente solicitud. Y que la ONCAE con base en mi declaración de oficio autoriza la compra solicitada en el formulario **F-I-008-005-INP-UE044-2019** de oficio, no obstante, tengo conocimiento que de identificarse una omisión a la legislación vigente esta será notificada al suscriptor, a la máxima autoridad de la Institución y a las Instancias de control interno y fiscalización pertinentes.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a los veinte y siete días del mes de junio del 2019.

Atentamente,



**Lic. Gustavo Urrutia Mendoza**  
Gerente Administrativo  
Instituto Nacional Penitenciario

**“DIOS**

**PATRIA**

**JUSTICIA”**

## DICTAMEN TECNICO

PARA: LIC. ADELA OCAMPO  
OFICIAL DE ADQUISICIONES

DE: LIC. JACKELINE ABADIE PINEDA  
DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO



FECHA: 17 DE JUNIO 2019

Por este medio me dirijo a usted, en respuesta del Memorandum No. ADO-121-SG-INP-2019, le detallo lo siguiente:

- UPS de 3000 VA para servidor solicitado por Infotecnología → Se solicita la compra de este UPS, ya que el que actualmente se tiene, esta obsoleto y ya fue mandado a reparación 1 vez, por lo que su funcionamiento ya no es confiable. Se tiene 2 servidores DELL R710 Power Edge, funcionando a la misma vez con información delicada por lo que cuando no hay energía eléctrica dura con el UPS actual, solo media hora, por lo que ya con dos duraría un poco mas de 2 horas.
- UPS DE 2200 VA el cual lo solicita para brindar respaldo y poner al sistema de cámaras del CP de Ilima, Santa Barbara → En vista que dejo de funcionar el UPS y según fotografía enviada por el CP y por la importancia del mismo, se solicita que se compre dicho UPS 2200 VA necesarios para el respaldo de las casi 96 camaras aproximadamente ya que solo un UPS es el que esta en mal estado.
- Los suministros de las impresoras se deberán de adquirir para las impresiones necesarias en dicho CP, ya que se tiene las impresoras en buen estado solo necesitando los suministros.

Atentamente,



“DIOS PATRIA SERVICIO  
POR LA REFORMA PENITENCIARIA”

Colonia Alameda, 8 calle, entre 3era. Y 4ta avenida, edificio N°1818, color terracota. Email [direccionnacionalinp@yahoo.com](mailto:direccionnacionalinp@yahoo.com) . teléfono 22 396011



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



**COPIA**

INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO

**MEMORANDUM No.-ADQ-INP-121-2019**

**PARA :** LIC. JACKELINE ABADIE  
Departamento de Info-Tecnología

**DE :** LIC. ADELA OCAMPO  
Oficial de Adquisiciones

**ASUNTO :** DIAGNOSTICO TECNICO

**FECHA :** 14 de junio del 2019



El objeto del presente es con el fin de solicitarle instruya a quien corresponda, remita a la menor brevedad posible **DIAGNOSTICO TECNICO**, detallado del equipo que abajo le describo, en vista que es requisito para solicitar autorización en la ONCAE, para poder realizar la compra por fuera del Catálogo Electrónico y de esta manera continuar con el proceso que corresponde:

1. UPS de 3000 VA para servidor solicitado solicitado por Infotecnologia.
2. UPS de 2200 VA el cual lo solicitan para brindar respaldo y poder al sistema de cámaras del CP. De Ilima, Santa Bárbara.
3. Bote de tinta color negro, azul, rojo, amarilla para impresora Canon G2100  
Cartucho de tinta de colores para impresora Canon MX 492  
Bote de tinta color negro, azul, rojo, amarilla para impresora Canon MX 492 solicitado por el CP de Ilima, Santa Bárbara.

**Cabe mencionar que si no remite lo requerido no se podrá realizar la compra de lo solicitado.**

Atentamente,

*Recibe:  
Kenia Hernández*

*3:30 pm  
14-6-19*

“DIOS

PATRIA

JUSTICIA”



Col. Miraflores, final de blv. Santa Cristina, edificio HCT.  
Tegucigalpa, Honduras.  
Tel. 2230-1596  
itghn2016@gmail.com  
www.itgroup.la  
RTN: 08019011439139  
CAI: 0CBC7A-F9D5A9-1848A5-2D81E5-400C74-E6

## CLIENTE

### INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CONTACTO: ERNESTO RAMON LOBO

E-mail: [hr1erl@yahoo.com](mailto:hr1erl@yahoo.com)

Tel. 9975-0197

## COTIZACION

COTIZACION N°	ITGD-2019401
FECHA	13/6/2019
VENCIMIENTO	28/6/2019

REF	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
SUA2200	UPS APC SMART SUA2200/2200VA/10 SALIDAS/120V/AVR/USB/SERIAL/SMARTSLOT/	L 17,995.00	4	L 71,980.00
				L -
				L -
				L -

Ventas Gravadas	L	71,980.00
Descuento		
Sub total	L	71,980.00
ISV (15%)	L	10,797.00
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>82,777.00</b>

### METODO DE PAGO QUE ACEPTAMOS

EFFECTIVO, DEPOSITO A CUENTA BAC, CHEQUE CERTIFICADO, TARJETA DE CREDITO

### TERMINOS Y CONDICIONES

CONTADO

# IT GROUP

IT GROUP S.A. de C.V.

SELO Y FIRMA

GRACIAS POR HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS!





Rtn 08018011356011 / Telf. 2235-8841

Tegucigalpa Colonia Tepeyac Calle Froilan Turcios (bajando por canal 36) Edif. Las Terrazas Nro 2169

E-mail: igchonduras1@gmail.com

# COTIZACIÓN # A11D/186

Fecha: 13 JUNIO 2019

Vendedor: Karen Romero

Forma de Pago: Credito  Contado

Observaciones: Depositos y cheques a nombre de Inversiones Generales Cedeño IGC, N° Cuenta 730356801, BAC Credomatic.



Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
Tel: 2236-6434  
R.T.N.:  
Direccion: Tegucigalpa

Uds	Codigo	Descripcion		Precio Unitario	Precio Total
4	UPS APC	SMART POTENCIA DE SALIDA	L	24,999.00	L 99,996.00



BASE: L	99,996.00
IMPUESTO: L	14,999.40
TOTAL: L	114,995.40

## Descripción

UPS APC SMART SUA2200/2200VA/10  
SALIDAS/120V/AVR/USB/SERIAL/SMARTSLOT/

- Potencia de Salida: 2200VA/1980Watts
- Tipo de Onda: Senoidal
- Conexiones de Salida: 120Voltios
  - (8) NEMA 5-15R
  - (2) NEMA 5-20R
- Conexión de Entrada: 120Voltios
  - (1) NEMA 5-20P
- Tiempo de Autonomía:  
Media Carga: 24.1Min 990Watts  
Carga Completa 6.7Min 1980Watts
- Boost AVR y Trim AVR
- Manejo inteligente de la batería
- Acondicionamiento de energía
- Carga de baterías con compensación de temperatura
- Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS 4 bat. 12v 17a
- Autodiagnóstico automático
- Administrable a través de red
- Alarmas sonoras
- Indicadores de estado LED
- Conectividad serial DB-9 RS-232, SmartSlot USB
- Notificación de desconexión de baterías
- Baterías reemplazables en caliente por el usuario
- Notificación predictiva de fallas
- Disyuntores con reposición manual
- Posibilidad de ajuste de los puntos de transferencia de tensión
- Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión
- Panel de distribución de energía reemplazable en el establecimiento
- Garantía Estándar 2 Años
- Batería de reemplazo: 12 voltios 17 amperios (4 unidades)





FECHA: 30 DE MAYO DEL 2019

Oficio No. 720-CPISB-2019

ASUNTO : INFORME/SOLICITUD
A L : SEÑORA DIRECTORA
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
ABOGADA
ROSA IRENE GUDIEL ARDON
SU OFICINA

- 1. Respetuosamente me dirijo a esa superioridad a fin de informarle que el dia lunes veintisiete (27) de mayo del presente año, se daño un swith ubicado en Minima Seguridad, dejando desconectadas las camaras del edificio, debido a que estos edificios no cuentan con un respaldo de UPS, por lo cual se le solicita de Carácter Urgente un (1) switch PoE de 52 pertos marca Linksys y cuatro (4) UPS para poder brindar respaldo y poder evitar mas daños en el Sistema de camaras, asi mismo reportar seis (6) camaras minidomo en el mismo evento.

Se adjunta fotografias.

- 2. Sin otro particular, reitero a la Señora Directora del Instituto Nacional Penitenciario, mis permanentes muestras de subordinacion y respeto.

Handwritten signature and official stamp of the Director of the Centro Penitenciario Ilama.

Handwritten signature and official stamp of the Director of the Instituto Nacional Penitenciario.

C.C.COPIA

Stamp from the Department of Acquisitions, received by Saira on 6/6/19 at 10:44 am.

Stamp from the National Penitentiary Institute, National Directorate, received on 5/30/2019 at 2:33 pm.



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



Centro Penitenciario  
Ilama, Santa Bárbara.



DEPARTAMENTO DE MONITOREO

**FECHA : 28 DE MAYO DE 2019**

**ASUNTO : INFORME/SOLICITUD**



**A L : SEÑOR DIRECTOR CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA,SANTA BARBARA**

**SU OFICINA**

1. Respetuosamente me dirijo a esa superioridad a fin de informarle que el día lunes 27 de mayo de 2019 se dañó un switch ubicado en mínima dejando desconectadas las cámaras del edificio, esto debido a que estos edificios no cuentan con un respaldo de UPS por lo cual se solicita de carácter urgente un Switch PoE de 52 puertos marca Linksys y 4 UPS para brindar respaldo y evitar más daños en el sistema de cámaras, así mismo reportar 6 cámaras minidomo en el mismo evento.

Se adjuntan imágenes del Switch dañado y el UPS :

**Switch dañado:**

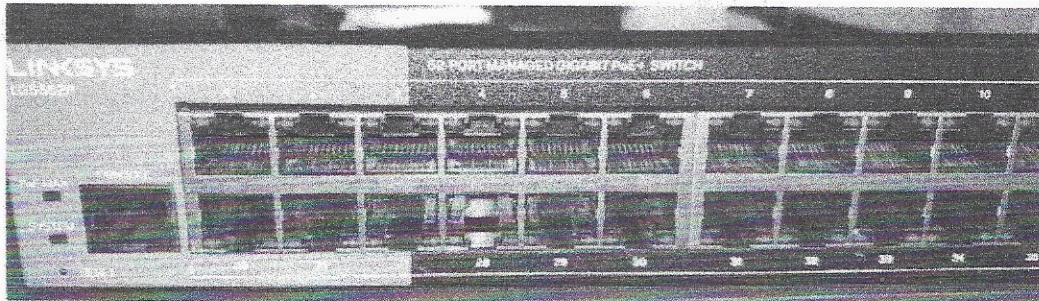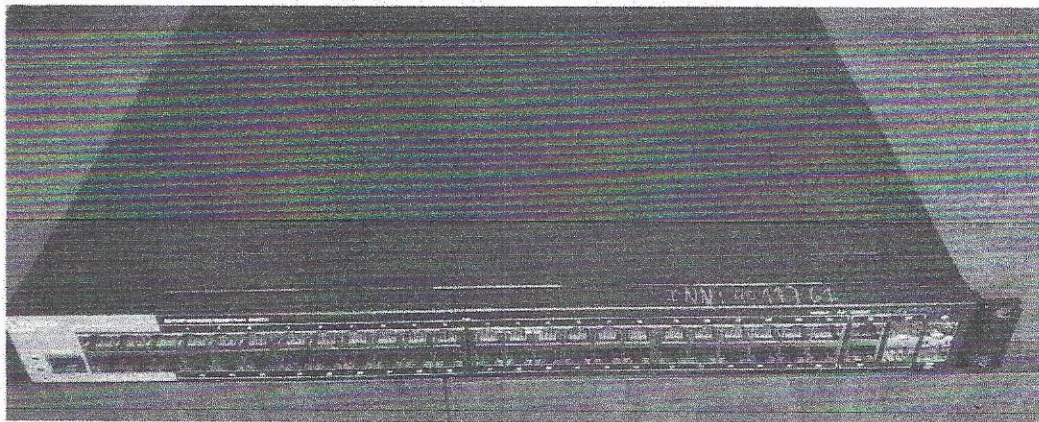

**“DIOS PATRIA SERVICIO  
POR LA REFORMA PENITENCIARIA”**

**CENTRO PENITENCIARIO ILAMA, SANTA BÁRBARA**





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



Centro Penitenciario  
Ilama, Santa Bárbara.



DEPARTAMENTO DE MONITOREO

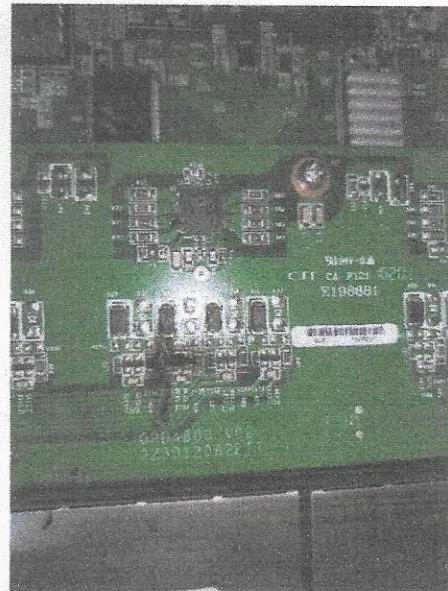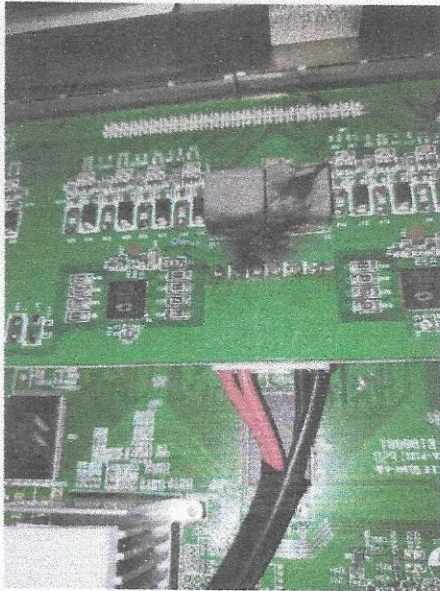



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS




Centro Penitenciario  
Ilama, Santa Bárbara.



DEPARTAMENTO DE MONITOREO

UPS:

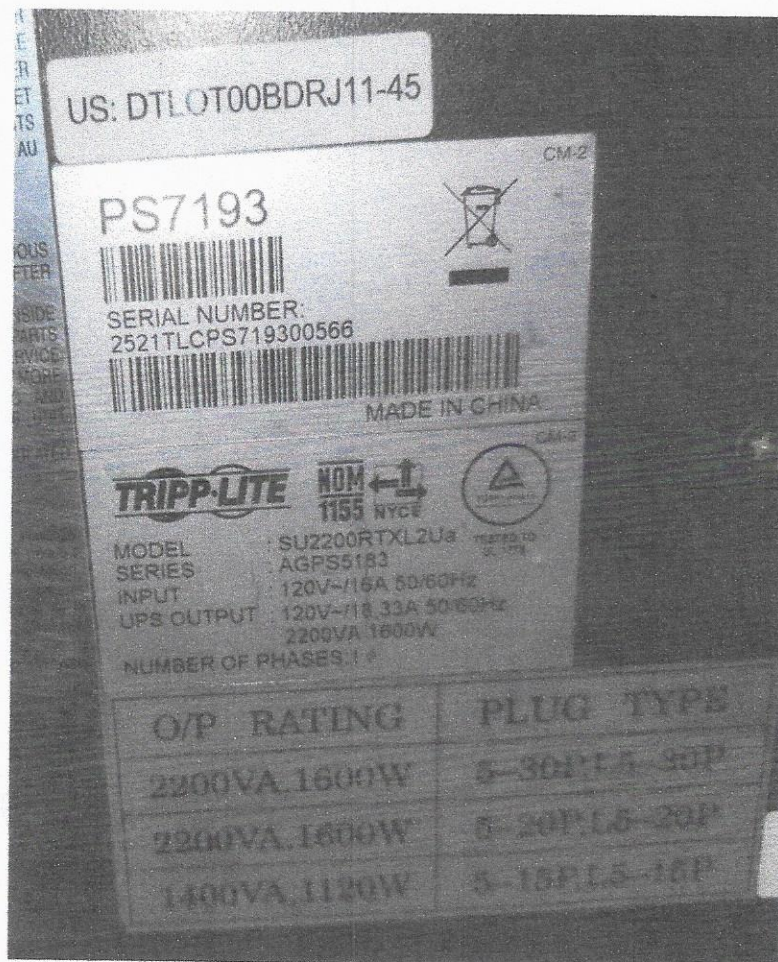

“DIOS PATRIA SERVICIO  
POR LA REFORMA PENITENCIARIA”

CENTRO PENITENCIARIO ILAMA, SANTA BÁRBARA